



ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 11/03/2013
Αρ. Πρωτ. 4079

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος
Τηλ. 2310 966972,968,928
Fax 2310 283117
E mail promithies@eyath.gr

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την επισκευή γεώτρησης Σίνδου Σ16Ν

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσίας επισκευής γεώτρησης Σίνδου Σ16Ν

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, μέχρι την **Τρίτη 19/03/2013** και **14.30** στη διεύθυνση:

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη

Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η παροχή υπηρεσίας επισκευής της γεώτρησης, θα πρέπει καταθέσει προσφορά που θα είναι σύμφωνη με τις παρακάτω προδιαγραφές:

Περιγραφή εργασιών – απαιτούμενα υλικά.

1. Περιγραφή εργασιών

Η χρονική αλληλουχία των εργασιών είναι η ακόλουθη:

- Τοποθέτηση σωλήνωσης
- Χαλίκωση γεώτρησης
- Δοκιμαστική άντληση

2. Απαιτούμενα υλικά

1. Σωλήνωση

Η προτεινόμενη νέα σωλήνωση είναι αναλυτικά η εξής:

βάθος από(μέτρα)	βάθος έως(μέτρα)	ΕΙΔΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ	ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ
0	30	ΤΥΦΛΟΣΩΛΗΝΑΣ	8"	5
30	36	ΦΙΛΤΡΟΣΩΛΗΝΑΣ	8"	1
36	54	ΤΥΦΛΟΣΩΛΗΝΑΣ	8"	3
54	60	ΦΙΛΤΡΟΣΩΛΗΝΑΣ	8"	1

60	60.5	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ	8"/6"	1
60.5	84.5	ΤΥΦΛΟΣΩΛΗΝΑΣ	6"	4
84.5	90.5	ΦΙΛΤΡΟΣΩΛΗΝΑΣ	6"	1
90.5	96.5	ΤΥΦΛΟΣΩΛΗΝΑΣ	6"	1
96.5	108.5	ΦΙΛΤΡΟΣΩΛΗΝΑΣ	6"	2
108.5	114.5	ΤΥΦΛΟΣΩΛΗΝΑΣ	6"	1
114.5	132.5	ΦΙΛΤΡΟΣΩΛΗΝΑΣ	6"	3

Πίνακας 1: προτεινόμενη νέα τομή σωλήνωσης

2. Χαλικόφιλτρο

- 2.1. Το χαλικόφιλτρο θα τοποθετηθεί μεταξύ του κενού της παλιάς και νέας σωλήνωσης. Θα είναι ποτάμιας προέλευσης και διαβαθμισμένο 5-8 mm. Το χαλικόφιλτρο πρέπει πριν από την χρήση του να πλυθεί επιμελώς.
- 2.2. Το υλικό του χαλικόφιλτρου θα τοποθετηθεί προσεκτικά και σε μικρές ποσότητες, με την βοήθεια χωνιού, μέσα στον δακτυλιοειδή χώρο, ώστε να μη δημιουργούνται κενά γύρω από την τελική σωλήνωση.
- 2.3. Όγκος απαιτούμενου χαλικόφιλτρου περίπου 13,5 κ.μ.
- 2.4. Ενδεικτική τιμή διαβαθμισμένου χαλικόφιλτρου 30€/κ.μ. συν έξοδα μεταφοράς.

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Η πληρωμή θα γίνει σε διάστημα 60 το πολύ, ημερών από την έκδοση των νομίμων παραστατικών και μετά την παραλαβή των υλικών από τους αρμοδίους υπαλλήλους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, ή στον κ Θωμά Σπάχο στα τηλ. 2310 966753/773.


Συνημμένα:

Σχέδιο τομής σωλήνωσης της γεώτρησης Σ16Ν

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών**

Ελένη Παχατουρίδου

Γεώτρηση Σ16

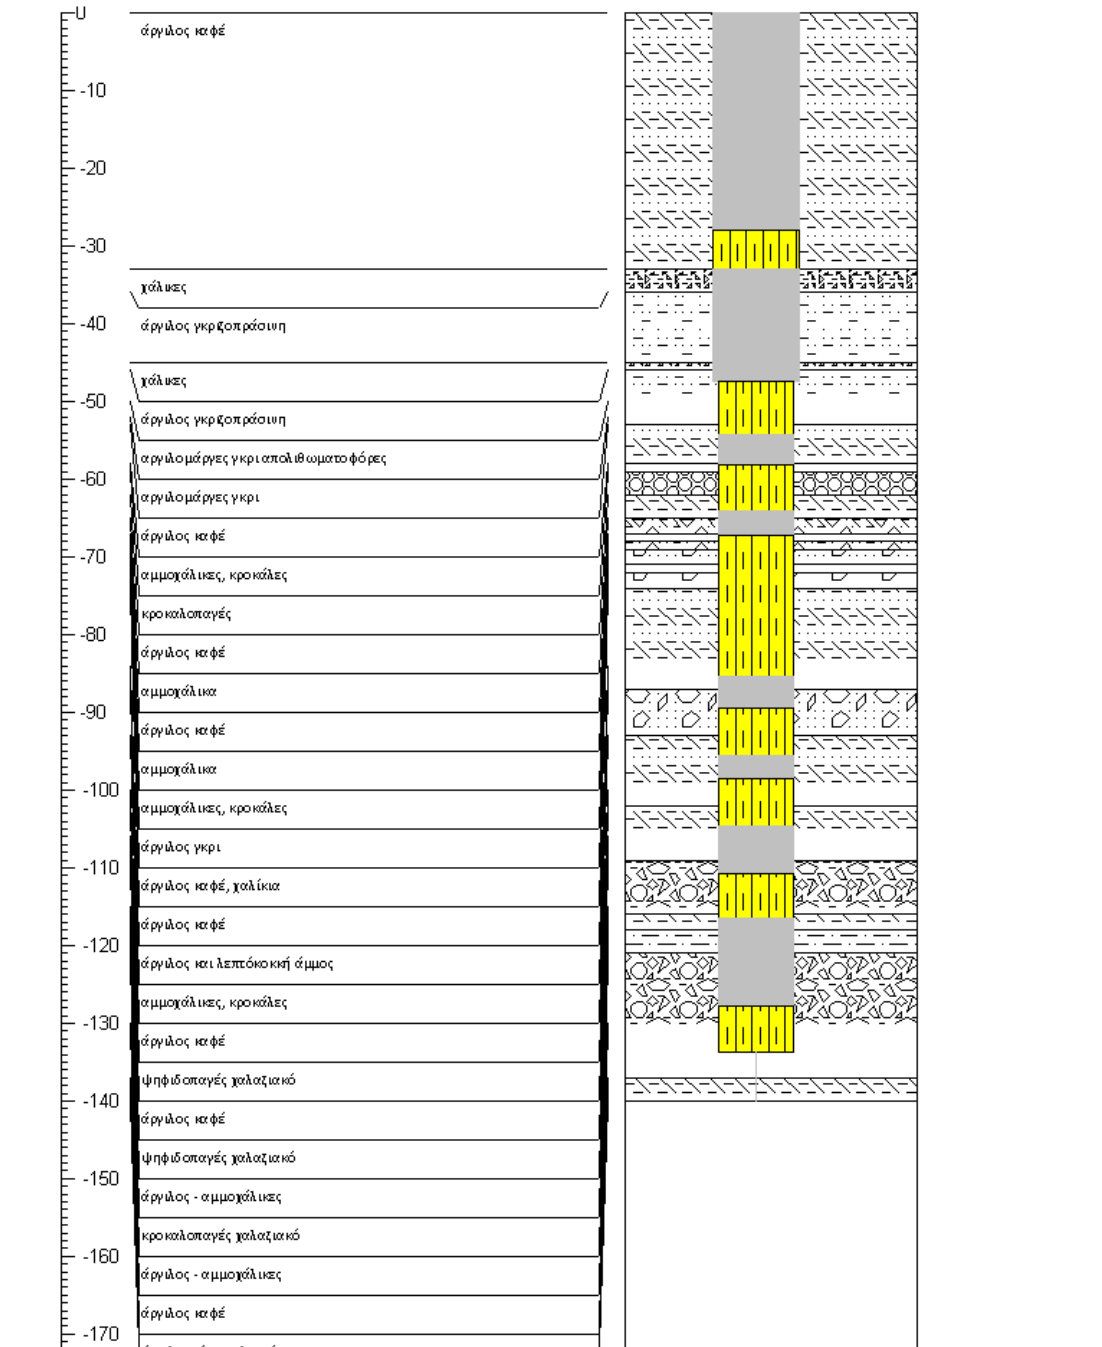

Εικόνα 1: τομή σωλήνωσης της γεώτρησης Σ16N